



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L21711

检测报告

委托单位 上海交通大学医学院

受测单位 上海交通大学医学院（浦东校区）

项目地址 上海交通大学医学院（浦东校区）

检测类别 直饮水检测

蓝莘环境检测技术（上海）有限公司

2026 年 8 月 26 日



声 明

1. 对检测报告若有异议, 应于收到本报告之日起十五天内向本公司提出异议, 过期不予受理。
2. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效, 送样委托检测结果仅对所送委托样品有效。
3. 委托方应确保所提供的相关检测信息完整、真实与准确。
若委托方提供错误、偏离或与实际情况不符的信息与样品, 本公司不承担由此引起的责任。
4. 公司承诺对委托客户的相关信息、资料及检测结果等进行严格保密。
5. 未经本公司书面批准, 不得部分复制本报告; 私自转让、盗用、冒用、涂改或以其他形式篡改, 均属无效。本公司有权追溯上述行为的法律责任。
6. 除相关政府部门、法律或法院要求外, 未经本公司书面同意, 本公司无须且无义务到法院对相关结果作证。检测结果被不当使用, 本公司将保留撤回检测结果的权利, 并有权要求其他适当额外赔偿。
7. 本报告无编制、审核、签发人签字无效。
8. 8. 本报告每页使用本公司专用防伪纸。
9. 无检测专用章, 和  章无效。



公司名称: 蓝莘环境检测技术(上海)有限公司

地址: 上海市杨浦区军工路100号120幢A34室

电话: 021-65377956

投诉电话: 18616115726

网址: www.lxhjcsn.com

邮箱: lxhjcsn@163.com

检测报告

表1: 检测依据

受测单位	上海交通大学医学院（浦东校区）		采样地址	上海交通大学医学院（浦东校区）	
采样日期	2026. 8. 12		检测日期	2026. 8. 12-2026. 8. 21	
样品类型	直饮水		报告日期	2026. 8. 26	
检测项目	pH、浑浊度、肉眼可见物、臭和味、色度、耗氧量（以 O ₂ 计）、余氯、总大肠菌群、细菌总数、砷、铅、铜、锌				
检测仪器	数字温湿度计（LX/YQ/429）、浊度计（LX/YQ/115）、生化培养箱（LX/YQ/053）、棕色具塞滴定管（LX/YQ/017-1）、便携式 PH 计（LX/YQ/206）				
依据标准	采样依据		GB/T 5750.2-2023 生活饮用水标准检验方法 第 2 部分 水样的采集与保存		
	评价依据		CJ 94-2005 饮用净水水质标准		
	方法依据	pH	GB/T 5750.4-2023 （8.1）玻璃电极法		
		浑浊度	GB/T 5750.4-2023 （5.1）散射法-福尔马肼标准		
		肉眼可见物	GB/T 5750.4-2023 （7.1）直接观察法		
		臭和味	GB/T 5750.4-2023 （6.1）嗅和气尝味法		
		色度	GB/T 5750.4-2023 （4.1）铂-钴标准比色法		
		耗氧量（以 O ₂ 计）	GB/T 5750.7-2023 （4.1）酸性高锰酸钾滴定法		
		余氯	GB/T 5750.11-2023 （4.2）3, 3' , 5.5'-四甲基联苯胺比色法		
		总大肠菌群	GB/T 5750.12-2023 （5.2）滤膜法		
		细菌总数	GB/T 5750.12-2023 （4.1）平皿计数法		
		砷	GB/T 5750.6-2023 （9.1）氢化物原子荧光光度法		
		铅	GB/T 5750.6-2023 （14.1）无火焰原子吸收分光光度法		
		铜	GB/T 5750.6-2023 （7.2）原子吸收分光光度法		
锌	GB/T 5750.6-2023 （8.1）原子吸收分光光度法				
结论	本次直饮水检测结果均符合 CJ 94-2005 《饮用净水水质标准》限值要求。				

表 2 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		1号学生公寓 1楼茶水间 (左)	1号学生公寓 1楼茶水间 (右)	1号学生公寓 2楼茶水间 (左)	1号学生公寓 2楼茶水间 (右)	
pH	—	6.97	7.02	7.05	7.01	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.74	0.84	0.64	0.90	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	2	1	<1	<1	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 3 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		2号学生公寓 1楼茶水间 (右)	2号学生公寓 1楼茶水间 (左)	2号学生公寓 2楼茶水间 (左)	2号学生公寓 2楼茶水间 (右)	
pH	—	7.02	7.08	7.05	6.89	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异味、无异味	无异味、无异味	无异味、无异味	无异味、无异味	不得有异味、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.84	0.68	0.72	0.77	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	<1	2	3	1	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 4 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		2号辅楼 1F	2号辅楼 2F	2号辅楼 3F	2号辅楼 4F	
pH	—	6.94	7.04	6.93	7.01	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.74	0.82	0.84	0.77	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	<1	4	1	<1	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 5 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		3号学生公寓 1楼茶水间 (右)	3号学生公寓 1楼茶水间 (左)	3号学生公寓 2楼茶水间 (左)	3号学生公寓 2楼茶水间 (右)	
pH	—	7.00	7.06	6.99	6.97	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.85	0.90	0.84	0.72	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	<1	<1	1	<1	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 6 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		4号学生公寓 1楼茶水间 (右)	4号学生公寓 1楼茶水间 (左)	4号学生公寓 2楼茶水间 A	4号学生公寓 2楼茶水间 (左)	
pH	—	7.05	7.04	6.92	7.05	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.77	0.72	0.84	0.64	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	1	2	1	<1	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 7 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		5号公寓1楼 走廊厕所外	5号公寓2楼 走廊东侧窗 户外	5号公寓3楼 走廊东侧窗 户外	5号公寓4楼 走廊东侧窗 户外	
pH	—	7.08	7.10	7.04	6.97	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.84	0.72	0.77	0.74	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	3	1	1	2	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 8 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		5号公寓5楼 走廊东侧窗 户外	5号公寓6楼 走廊东侧窗 户外	第一食堂1楼 清真食堂大 厅东南角	第一食堂1楼 公共餐厅拉 面窗口右侧	
pH	—	7.02	7.05	6.93	7.01	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.82	0.80	0.84	0.86	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	1	1	3	4	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 9 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		第一食堂2楼 公共餐厅靠 玻璃窗	第一食堂3楼 走廊东北角 厕所外	第一食堂3楼 走廊北角厕 所外	第一食堂4楼 走廊西北角 厕所外	
pH	—	7.00	6.93	7.05	7.01	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.76	0.64	0.96	0.69	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	1	2	2	<1	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 10 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		体育馆 2 楼南 面男卫生间	体育馆 2 楼南 面女卫生间	行政楼主楼 1 楼西北侧卫 生间外	行政楼主楼 2 楼西北侧卫 生间外	
pH	—	7.04	7.10	7.08	6.97	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.80	1.00	0.82	0.68	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	1	3	<1	<1	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 11 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		行政楼主楼 3 楼西北侧卫生间外	行政楼主楼 4 楼西北侧卫生间外	行政楼辅楼 1 楼东区茶水间	行政楼辅楼 1 楼西区茶水间	
pH	—	6.96	7.05	7.03	7.01	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.90	0.70	1.00	0.92	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	2	1	4	3	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 12 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		行政楼辅楼 2 楼西区茶水间	行政楼辅楼 2 楼东区茶水间	行政楼辅楼 3 楼西区茶水间	行政楼辅楼 3 楼东区茶水间	
pH	—	7.00	6.98	7.04	7.02	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.80	0.96	0.84	0.66	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	1	<1	2	2	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 13 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		行政楼辅楼 4 楼东区茶水间	行政楼辅楼 4 楼西区茶水间	医学大讲 堂辅楼 1 楼卫生 间外	医学大讲 堂辅楼 2 楼清洗 间外	
pH	—	7.07	6.95	6.97	7.01	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.74	1.00	0.90	0.94	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	3	1	1	4	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 14 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		医学大讲堂 辅楼 3 楼清洗 间外	医学大讲堂 辅楼 4 楼清洗 间外	医学大讲堂 辅楼 1 楼东西 侧女卫生间	医学大讲堂 辅楼 2 楼东西 侧男卫生间	
pH	—	7.05	7.04	6.99	7.07	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.80	0.66	0.82	0.69	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	<1	3	1	2	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 15 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		档案室 2 楼西 北卫生间外	第一食堂 1 楼 公共用餐区 西侧洗手池 旁	第一食堂 2 楼 公共用餐区 西侧洗手池 旁	第一食堂 3 楼 东卫生间外	
pH	—	7.01	7.03	6.93	6.96	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.84	0.76	0.84	0.76	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	<1	<1	4	2	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 16 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		生命科学馆 2 楼卫生间外	生命科学馆 3 楼卫生间外	生命科学馆 4 楼卫生间外	图书馆裙楼 2 楼清水间	
pH	—	7.00	7.05	7.02	7.08	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.74	0.85	0.92	0.80	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	1	3	2	6	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 17 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		图书馆裙楼 3 楼清茶水间	图书馆主楼 11F 东南角茶水间	图书馆 16F 右	图书馆 16F 左	
pH	—	7.04	7.02	6.95	6.97	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.72	0.77	0.82	0.74	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	<1	3	1	2	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 18 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		图书馆主楼 8F 东南角茶水间	图书馆主楼 6F 东南角茶水间	图书馆主楼 4F 东南角茶水间	图书馆主楼 5F 东南角茶水间	
pH	—	7.03	7.01	7.05	6.94	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.81	0.72	0.82	0.76	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	5	1	3	1	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 19 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		图书馆主楼 2F 西南角茶水间	图书馆主楼 3F 西南角茶水间	图书馆主楼 1F 东南角茶水间	图书馆主楼 10F 东南茶水间	
pH	—	6.97	7.03	7.08	7.01	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.88	0.74	0.77	0.92	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	4	2	<1	6	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 20 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		图书馆主楼 9F 东南茶水间	图书馆主楼 7F 东南茶水间	医学教学综合楼 1F 东北茶水间	医学教学综合楼 1F 西北茶水间	
pH	—	7.05	7.02	7.14	7.05	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.76	0.85	0.77	0.84	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	1	2	<1	4	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 21 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 GJ 94-2005
		医学教学综合楼 1F 南茶水间	医学教学综合楼 2F 东北茶水间	医学教学综合楼 2F 西北茶水间	医学教学综合楼 2F 南茶水间	
pH	—	6.89	6.93	7.02	7.05	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.72	0.92	0.80	0.90	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	5	1	2	4	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 22 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		医学教学综合楼 3F 东北茶水间	医学教学综合楼 3F 西北茶水间	医学教学综合楼 3F 南茶水间	医学教学综合楼 4F 东北茶水间	
pH	—	7.07	7.01	7.00	7.05	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.84	0.93	0.93	0.77	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	3	1	3	1	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 23 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 GJ 94-2005
		医学教学综合楼 4F 西北茶水间	医学教学综合楼 4F 南茶水间	医学教学综合楼 5F 东北茶水间	医学教学综合楼 5F 西北茶水间	
pH	—	7.08	7.06	7.03	6.99	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.88	0.72	0.92	0.84	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	<1	2	1	1	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 24 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		医学教学综合楼 5F 南茶水间	实验教学综合楼 1 楼西侧卫生间外	实验教学综合楼 2F 西卫生间外	实验教学综合楼 3F 西卫生间外	
pH	—	7.02	7.06	7.01	7.05	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异味、无异味	无异味、无异味	无异味、无异味	无异味、无异味	不得有异味、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.74	0.90	0.85	0.84	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	<1	3	1	1	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 25 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		实验教学综合楼 1F 东	实验教学综合楼 2F 东卫生间外	实验教学综合楼 3F 东	实验教学综合楼 4F 东	
pH	—	7.02	6.98	6.93	6.95	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.74	0.96	0.92	0.84	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	1	3	3	1	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 26 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		实验教学综合楼 5F 东	科研 A 楼 1 楼东卫生间外	科研 A 楼 2 楼东卫生间外	科研 B 楼 1 楼东面中部卫生间外	
pH	—	7.02	6.97	7.00	7.05	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.93	0.72	0.90	0.77	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	1	<1	2	2	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 27 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		科研B楼2楼 东面中部卫 生间外	科研B楼3楼 卫生间外	科研C楼1楼 西面中部卫 生间外	科研C楼2楼 西面中部卫 生间外	
pH	—	7.09	7.01	7.04	6.96	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	无异臭、无异 味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.85	0.73	0.88	0.72	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	1	<1	1	1	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						



表 28 直饮水检测结果一览表

检测项目	单位	检测结果				参照《饮用净水水质标准》 CJ 94-2005
		动科部 1 楼西侧办公室	动科部 2 楼西侧办公室	动科部 3 楼西侧办公室	动科部 4 楼西侧办公室	
pH	—	7.02	7.05	7.01	7.06	6.0-8.5
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.5
肉眼可见物	—	无	无	无	无	不得含有
臭和味	—	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	无异臭、无异味	不得有异臭、异味
色度	度	<5	<5	<5	<5	5
耗氧量 (以 O ₂ 计)	mg/L	0.80	0.88	0.92	0.80	2.0
余氯	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	≥0.01
总大肠菌群	CFU/100mL	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	<1 (未检出)	不得检出
细菌总数	CFU/mL	1	2	1	2	50
砷	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.01
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	<0.0025	0.01
铜	mg/L	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	1.0
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	1.0
备注: /						

 编制人: 黄庆庆

 审核人: 冯云

 批准人: 黄剑峰

(授权签字人) 2026 年 8 月 26 日



— END —



检验检测机构 资质认定证书

副本

名称：蓝莘环境检测技术（上海）有限公司
证书编号：230912341481

注册地址：上海市杨浦区军工路100号120幢A34室

地址：

检验检测地址：上海市杨浦区军工路100号120幢A34室

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特此发证。资质认定包括检验检测机构计量认证。
检验检测能力及授权签字人见证书附表。
你机构对外出具检测报告或证书的法律责任由蓝莘环境检测技术（上海）有限公司承担。




许可使用标志



230912341481

发证日期：2023年08月07日
有效期至：2029年06月06日
发证机关：上海市市场监督管理局

请在有效期届满3个月前提出复证申请，不再另行通知。
本证书由资质认定机构监督抽查委员会监制，在中华人民共和国境内有效。

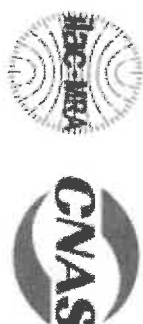

中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书

(注册号：CNAS L21711)

兹证明：

蓝莘环境检测技术（上海）有限公司

(法人：蓝莘环境检测技术（上海）有限公司)

上海市杨浦区定海路街道军工路100号120幢A34室

200090

符合 ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》

(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求，具备承担本

证书附件所列服务能力，予以认可。

认可的能力范围见附有相同认可注册号的证书附件，证书附件是

本证书组成部分。

生效日期：2024-10-17

截止日期：2030-10-16

中国合格评定国家认可委员会授权人 任朝华

中国合格评定国家认可委员会(CNCA)依据国家认可准则(CNAS)要求，对蓝莘环境检测技术（上海）有限公司(CNAS L21711)进行了现场评审，符合中国合格评定国家认可委员会(CNCA)和亚太认可合作组织(APAC)的要求，特此颁发证书。
蓝莘环境检测技术（上海）有限公司(CNCA)地址：上海市杨浦区定海路街道军工路100号120幢A34室。